



L
N
⏏

220 V, 50Hz

Granulinis katilas BIODOM 27C5
Shema № 1

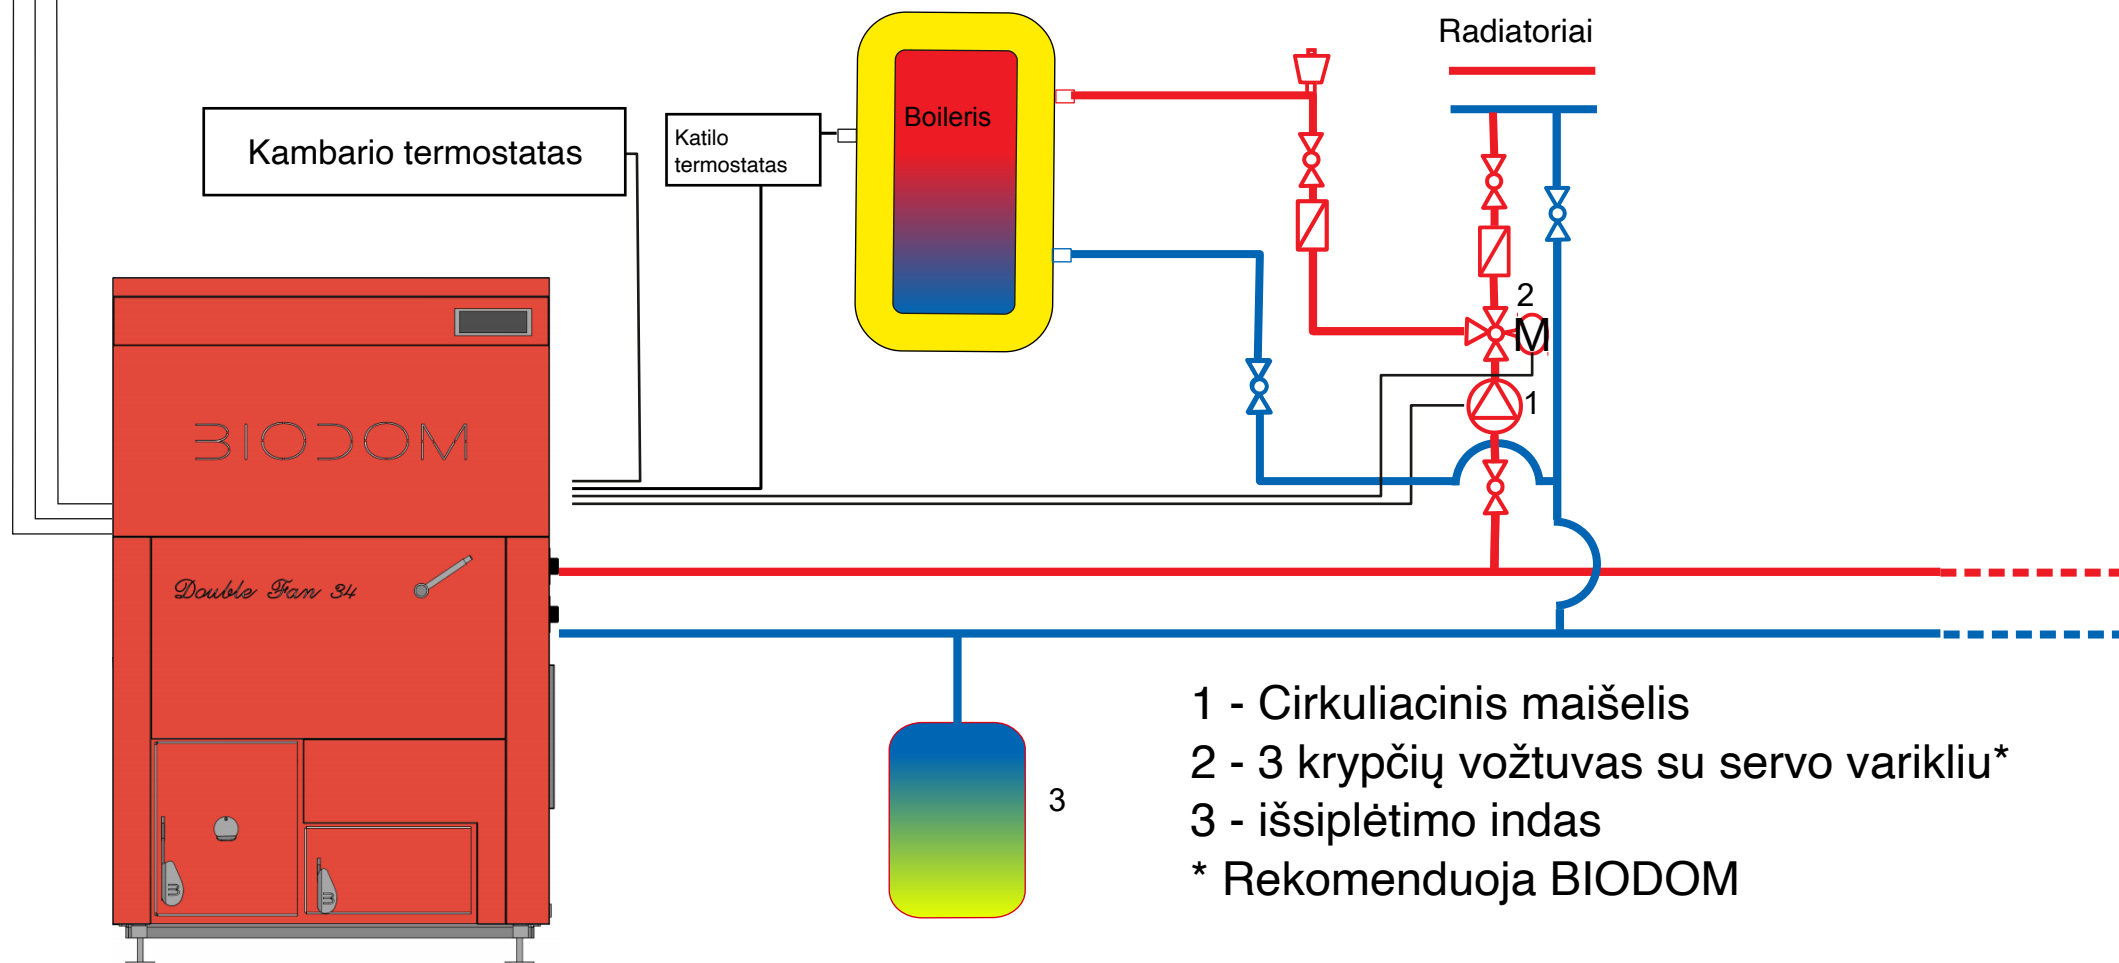


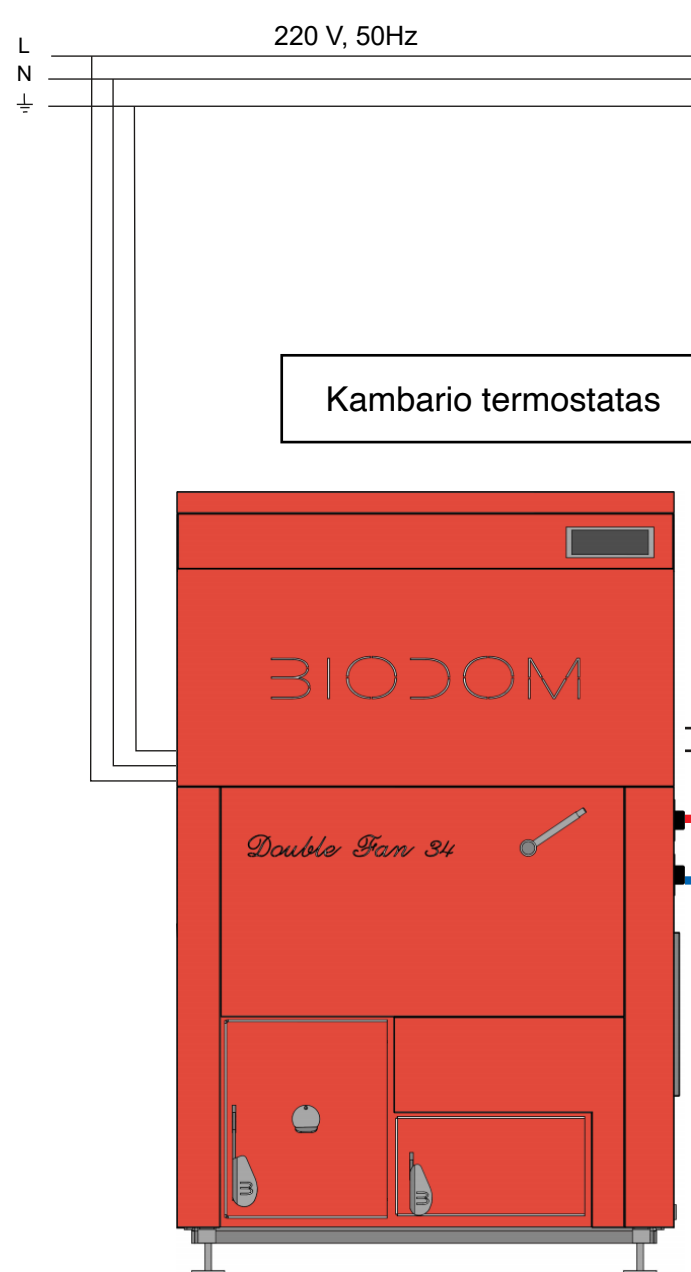

Granulinis katilas BIODOM 27C5
Shema № 2

Radiatoriai

1 – Cirkuliacinis gaubtas
2 – Išsiplėtimo indas

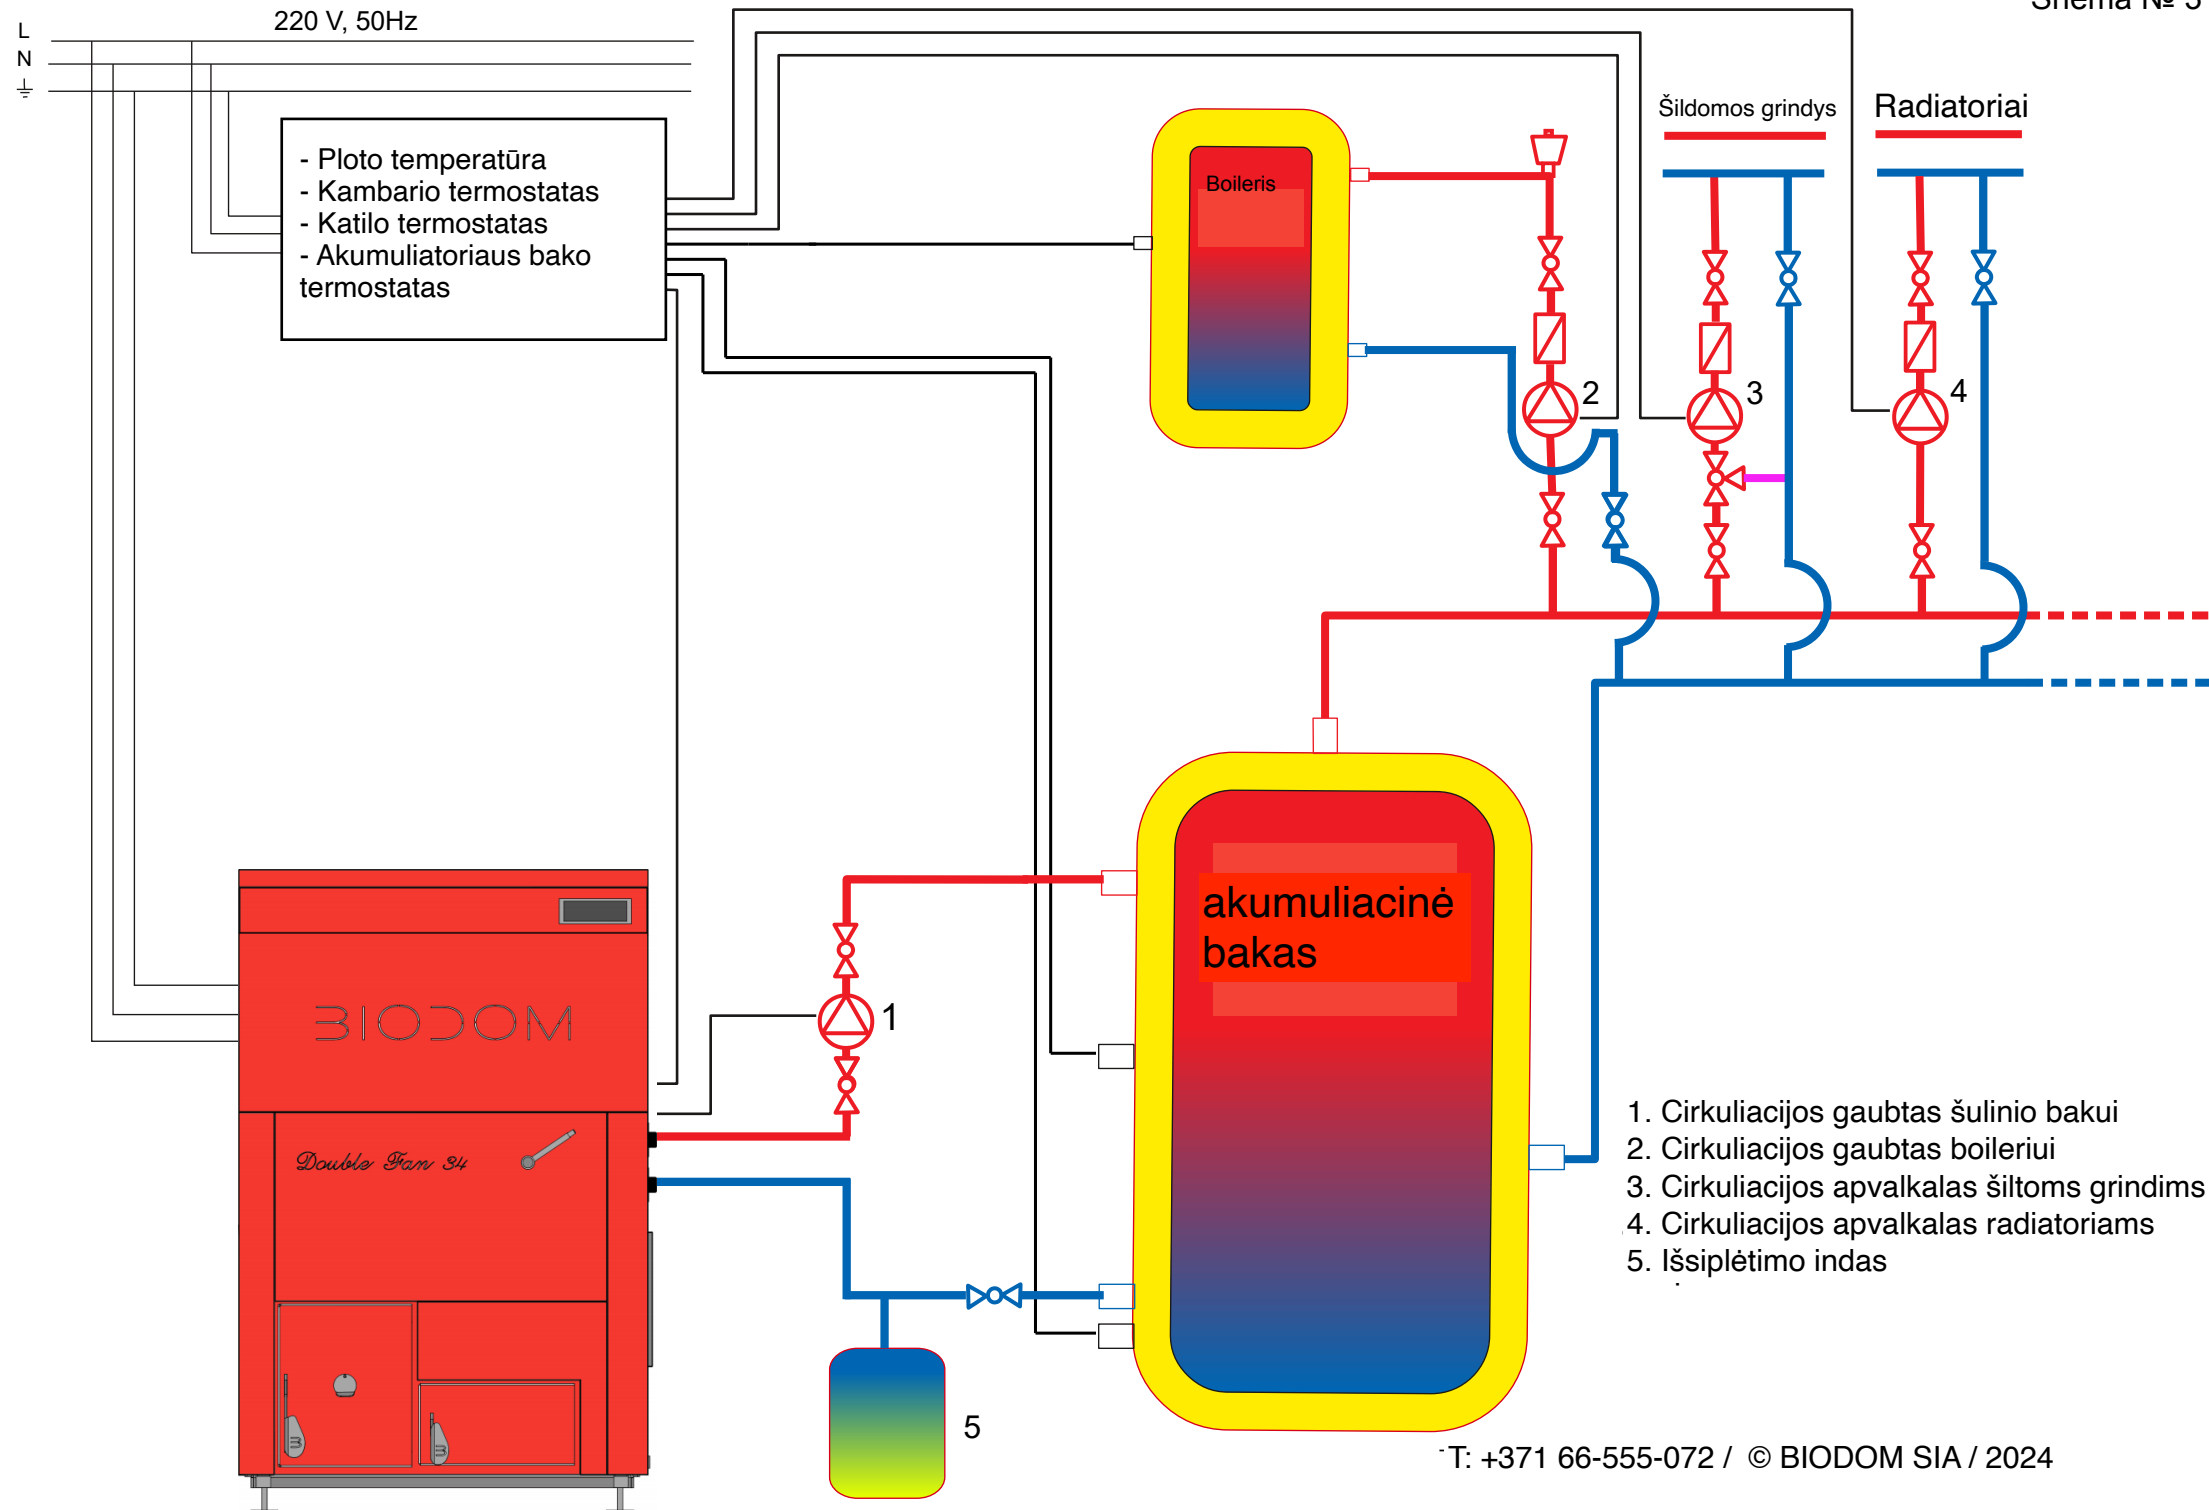


L
N
⏚

220 V, 50Hz

Granulinis katilas BIODOM 27C5
Shema № 4

- Ploto temperatūra
- Kambario termostatas 1
- Kambario termostatas 2

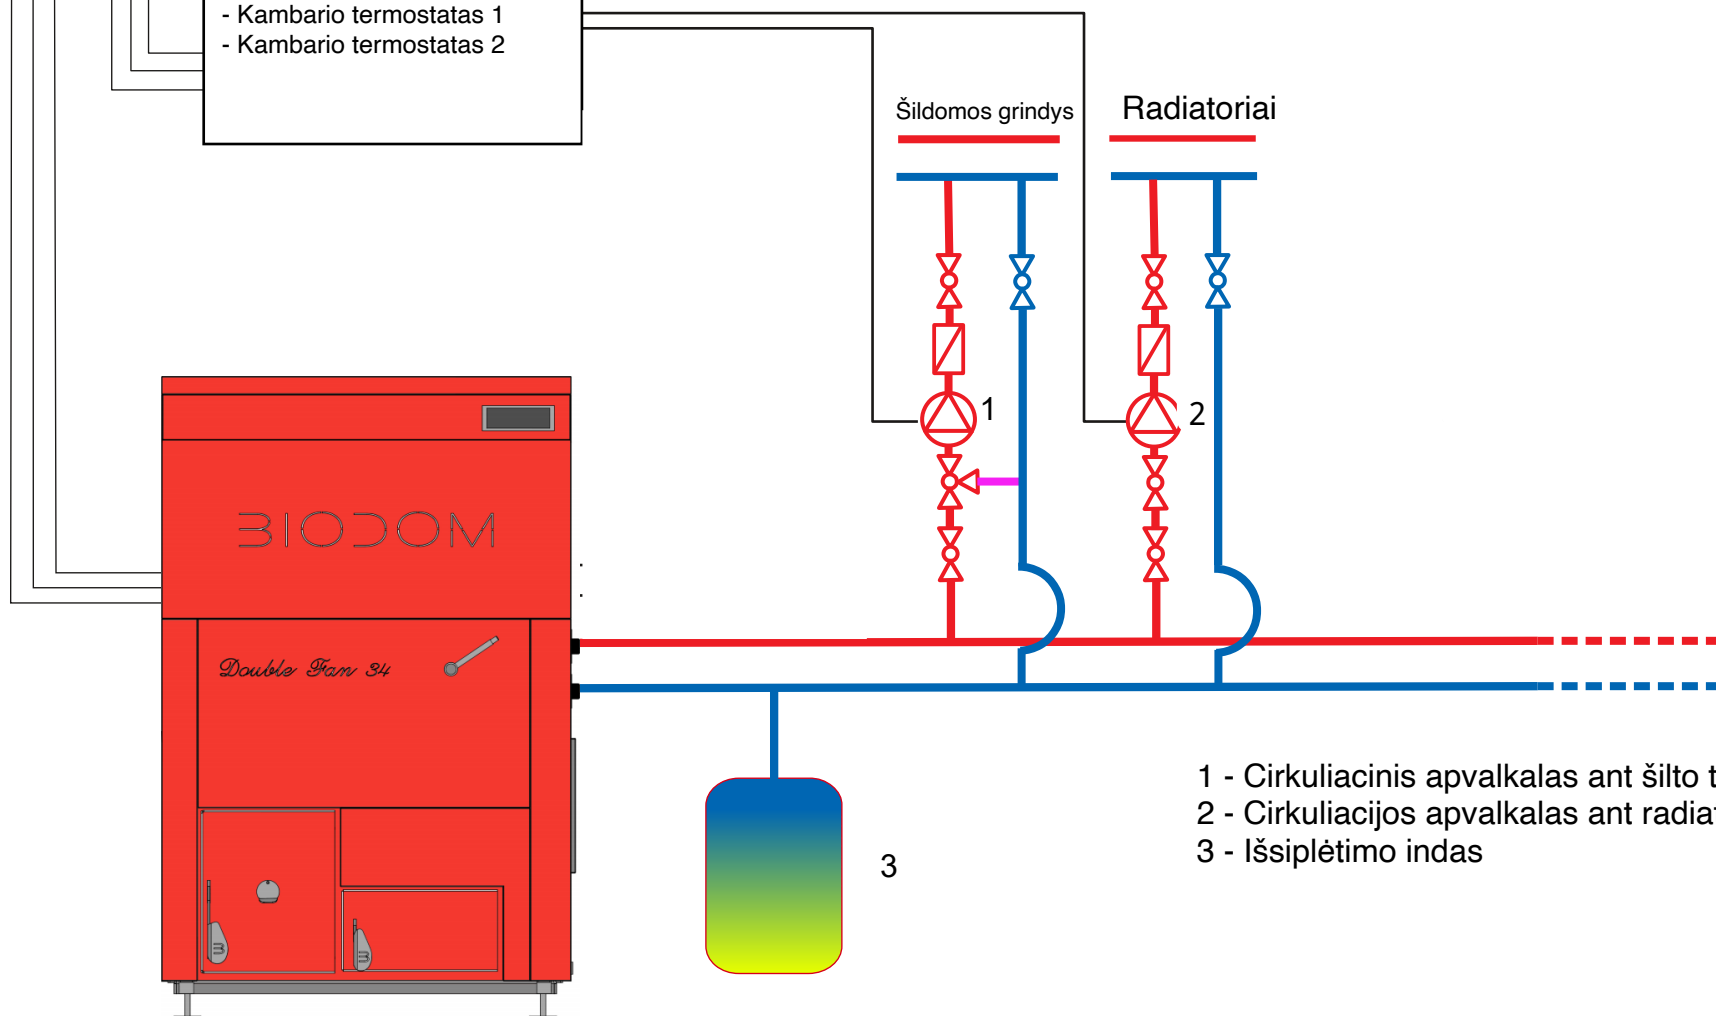

- 1 - Cirkuliacinis apvalkalas ant šilto tinklelio
- 2 - Cirkuliacijos apvalkalas ant radiatorių
- 3 - Išsiplėtimo indas

L
N
⏏

220 V, 50Hz

Granulinis katilas BIODOM 27C5
Shema № 5

- Kambario termostatas
- Katilo termostatas

